


1 **TÉRREO**
1 : 100

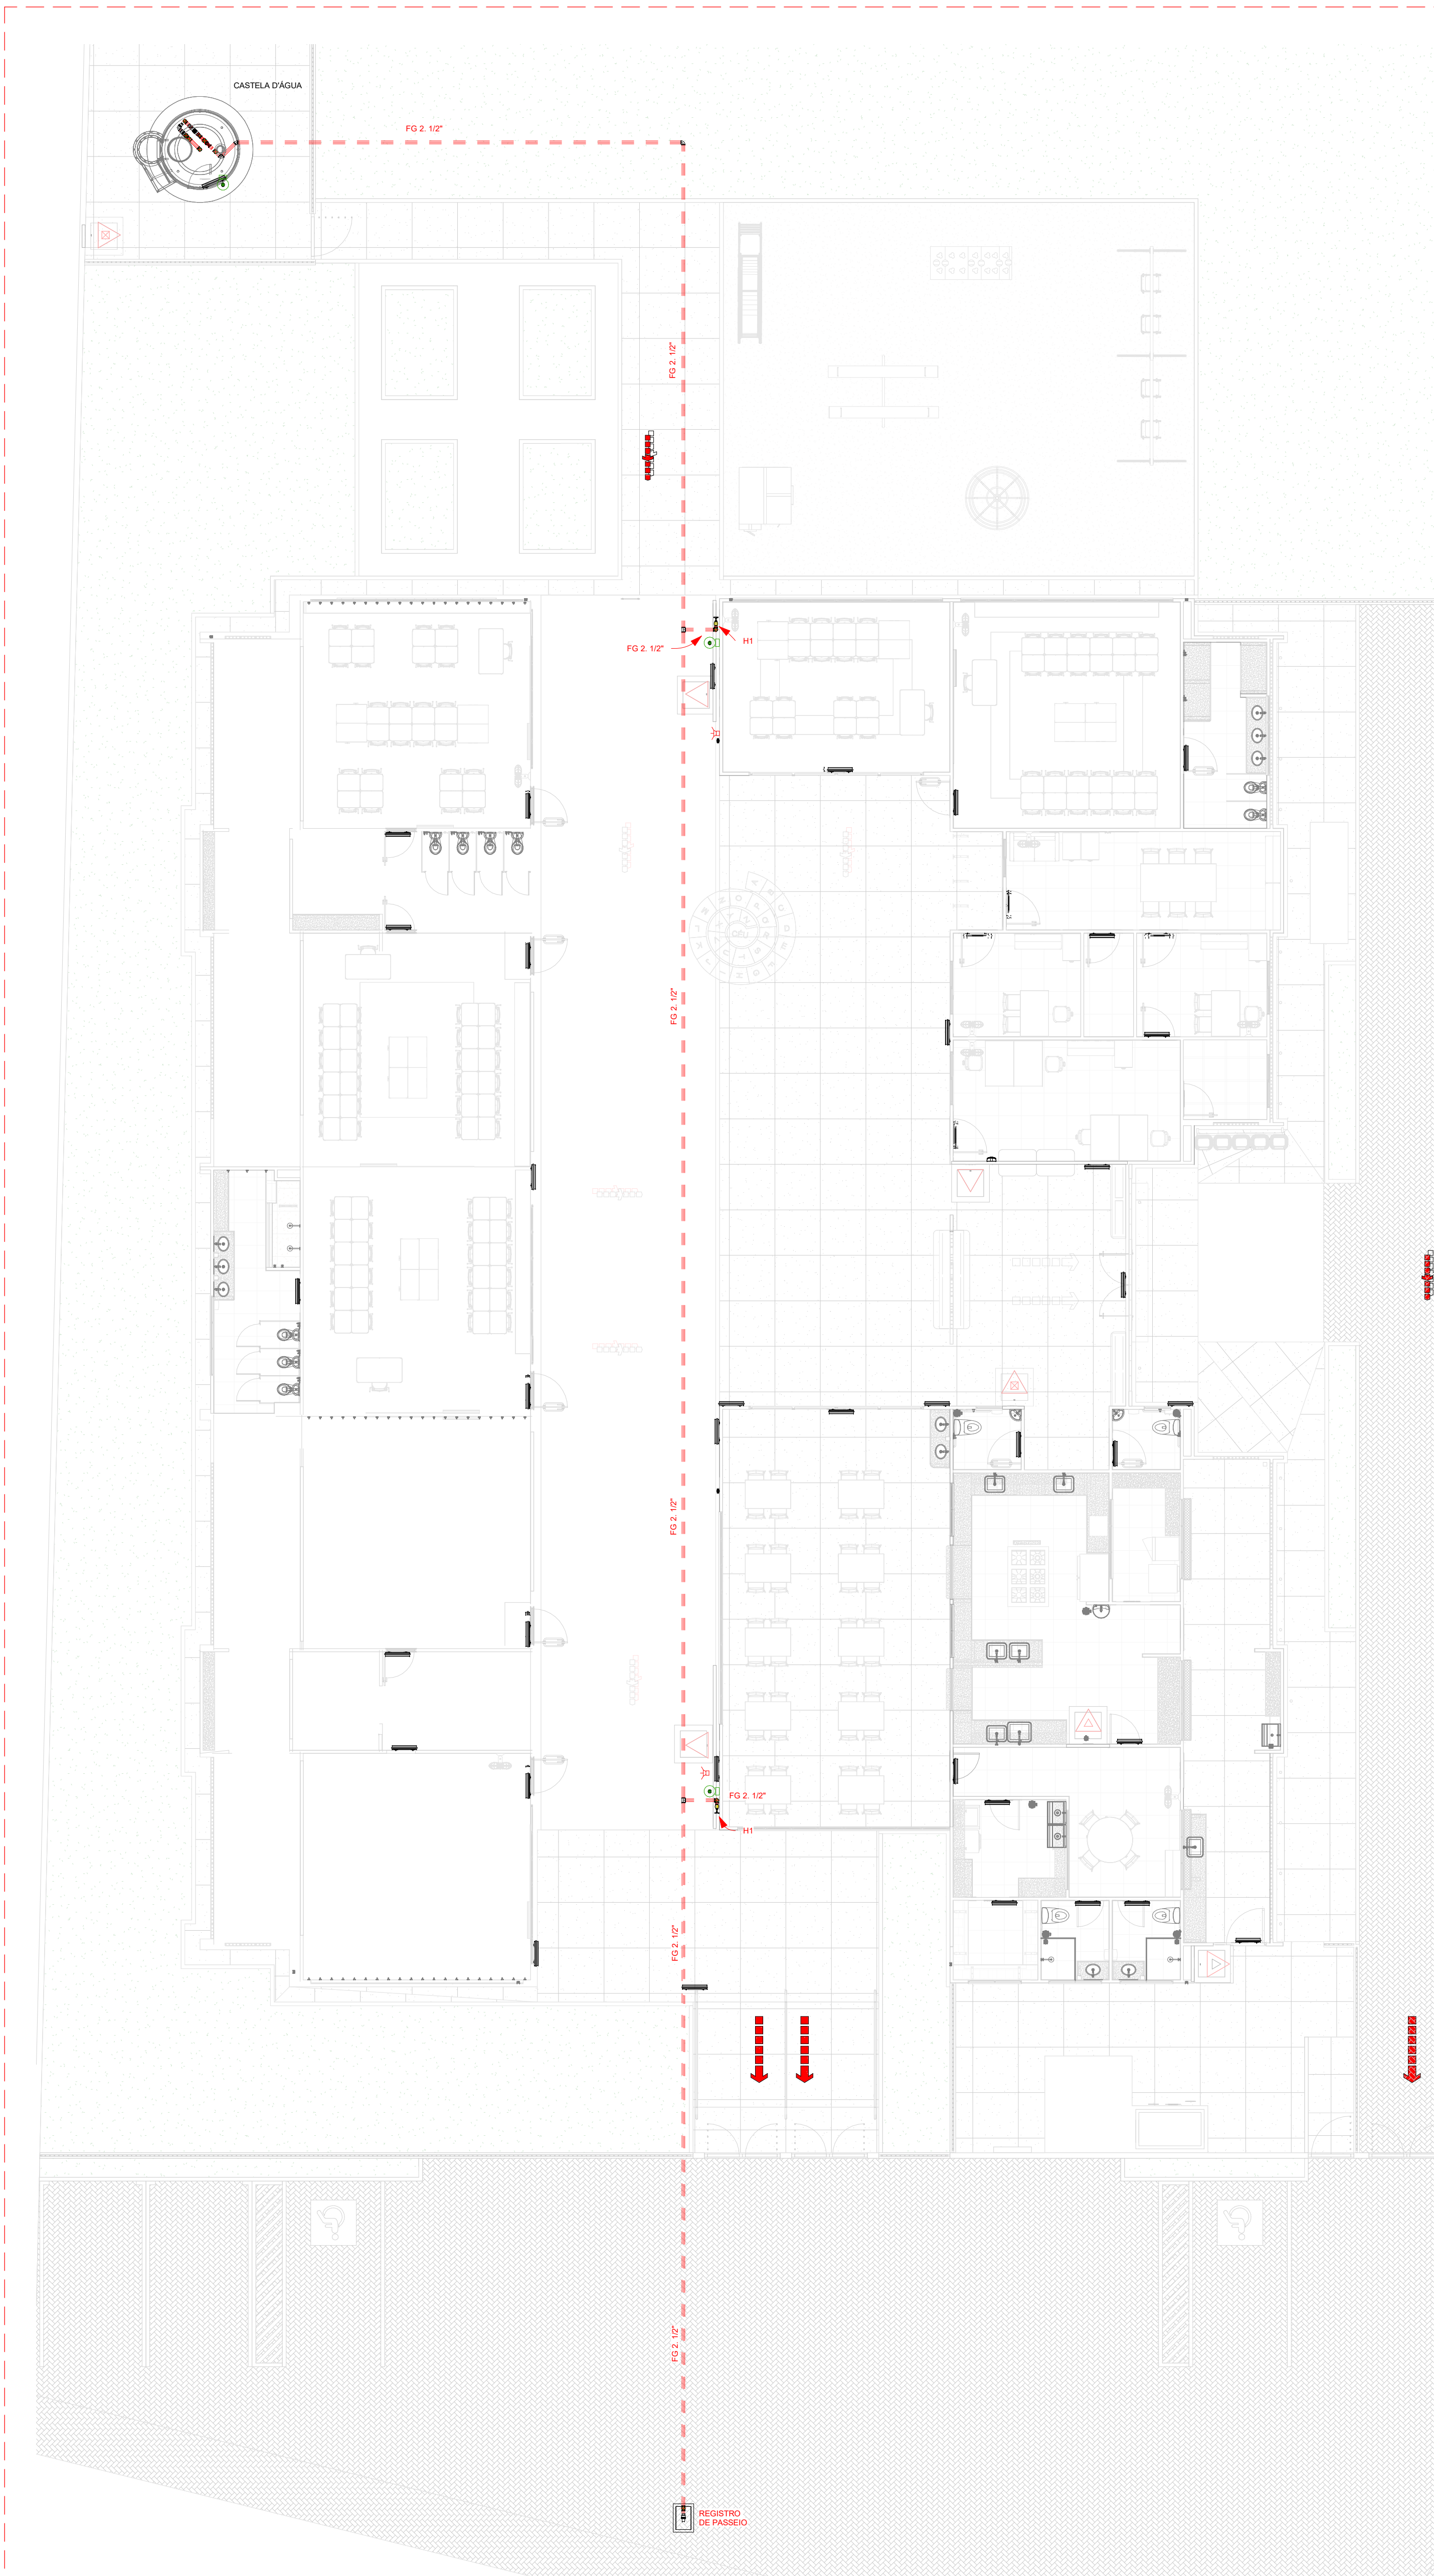

2 **TÉRREO - HIDRANTES**
1 : 100

PLACAS DE SINALIZAÇÃO					
SÍMBOLO	CODIGO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	DIMENSÕES DA PLACA
	2	Proibido produzir chama		Todo local onde a utilização de chama pode aumentar o risco de incêndio	180
	7	Cuidado, risco de explosão	Símbolo: triangular Fundo: amarelo Pictograma: preta Faixa triangular: preta	Próximo a materiais ou áreas com presença de produtos (sólidos, gases ou vapores) com risco de explosão	270
	20	Alarma sonoro	Símbolo: quadrada Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação do local de instalação do alarme de incêndio	270
	21	Comando manual de alarme e bomba de incêndio	Símbolo: quadrada Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou bomba de incêndio Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto	270
	E5	Extintor de incêndio	Símbolo: quadrada Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio	270
	E9	Hidrante de incêndio	Símbolo: quadrada Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação da localização do hidrante com ou sem mangueiras	270
	S1	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido direita de uma saída de emergência	320X160
	S2	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido esquerda de uma saída de emergência	320x160
	S3	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	320x160
	S12	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente		320x160

Total geral: 61


EXTINTOR DE INCÊNDIO1							
SÍMBOLO	CARGA	CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA	DESCRIÇÃO	CLASSE DE FOGO			
				A	B	C	D
	CARGA CLASSE K	1A:K	Extintor indicado para combater princípios de incêndio em locais de preparação de alimentos em geral. 6 l				
	CARGA DE CO2	5-B:C	Extintor com carga degás carbônico (CO2) - 6Kg		ADEQUADO		
	CARGA DE PQS	20-B:C	Extintor com carga de Pó Químico Seco - 4Kg		ADEQUADO	ADEQUADO	
	CARGA DE PÓ ABC	3A: 20-B:C	Os extintores de uso múltiplo para as classes A, B e C utilizam Monofosfato de Amônia silicizado como agente extintor. O agente pó ABC isola quimicamente os materiais combustíveis de classe A, derretendo e aderindo à superfície do material em combustão. Atua abafando e interrompendo a reação em cadeia de incêndios da classe B. Não é condutor de eletricidade. Devido à sua fácil operação e uso universal, os extintores ABC são indicados para proteção residencial e comercial, com aplicações para a indústria.	ADEQUADO	ADEQUADO	ADEQUADO	VERIFICAR

TABELA DE DISPOSITIVO DE INCÊNDIO			
QUANTITATIVO	TIPO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO
2	60x60 - 2 MANGUEIRAS 15m - 40mm	Caixa de hidrante com duas mangueiras	
1	CENTRAL DE ALARME	CENTRAL DE ALARME	
54	Emergência	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	
3	IL010	Botoeira 1 po Quebra Vidro	
3	ROTA DE FINAL DA ROTA 2	MARCAÇÃO DE PISO	
2	ROTA DE FUGA 2	MARCAÇÃO DE PISO	
2	SIRENE DE INCÊNDIO	SIRENE DE INCÊNDIO COM SINAL LUMINOSO E SONORO	

QTD.	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
01		CENTRAL DE ALARME
35		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE 31 LEDS AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA
01		SIRENE
12		ROTA DE FUGA
02		FINAL DA ROTA DE FUGA
02		HIDRANTES COM BOTOEIRA
		NÚMERO DO MODELO DA PLACA
		DIMENSÕES DA PLACA

3 **LEGENDA COMPLEMENTAR**
1 : 100

1.0 TABELA - TUBOS DE INCÊNDIO	
DESCRIÇÃO TUBO	DIÂMETRO
TUBO DE FERRO GALVANIZADO	32 mm
TUBO DE FERRO GALVANIZADO	65 mm

2.0 TABELA - CONEXÕES	
DESCRIÇÃO	
COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO	
TE DE FERRO GALVANIZADO	

3.0 TABELA - REGISTROS	
LEGENDA	DESCRIÇÃO
2	2 REG. GLOBO ARGOLIN - 1 VALV. DE RETENÇÃO VERT. - 1 VALV. DE RETENÇÃO HOR.
7	VALVULA DE PE COM CRIVO

PROPOSTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO CNPJ: 28.549.483/0001-05

RESP. TÉCNICO: RICARDO TUNNER MUNIZ CAU / CREA: 1996106253

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	
OBJETO CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA TAMOIROS	
ENDEREÇO AV. INDEPENDÊNCIA, S/N, CONDOMÍNIO VERÃO VERMELHO, TAMOIROS	FOLHA 01/01
PLANTA BAIXA - TERREO PLANTA BAIXA - HIDRANTES TABELAS LEGENDAS	
NOMENCLATURA DA FOLHA 01-CAF-CET-2023-BAS-HIN-PLB-V00	NÚMERO DA REVISÃO 00
ANO DO PROJETO 2023	

INCÊNDIO