




PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 17472/2022

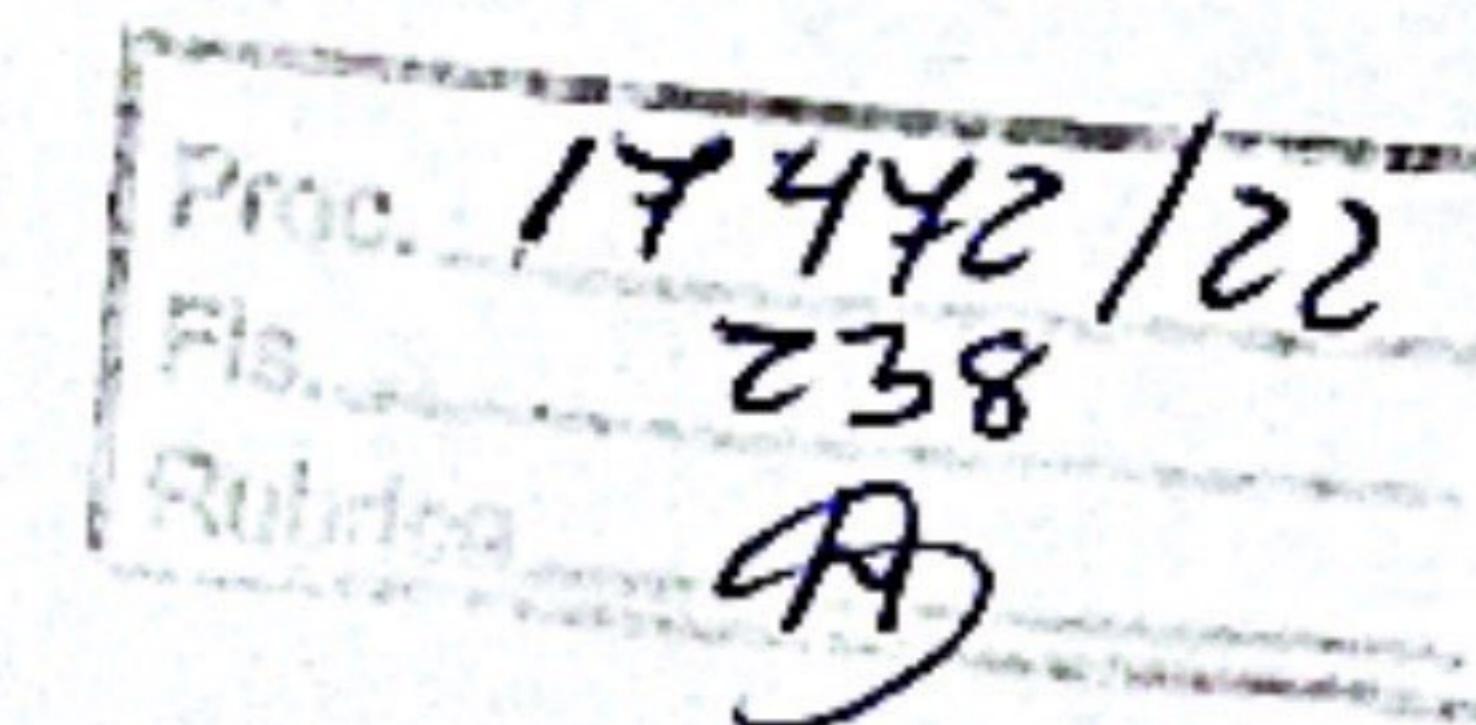

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Pregoeiro(a) do(a) MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 033/2022 referente à Aquisição de colchões de espuma, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : VITAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - 09.174.668/0001-20

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	60,00	UNID	Colchão de solteiro Espuma 78x188x18cm Constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia, selada e certificada pelo INMETRO, com dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura com altura mínima de 0,17m, densidade nominal de no mínimo 33Kg/m³ (D-33) OU SUPERIOR. O Colchão deverá suportar o peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: Anti-Ácaro; Anti-Fungos; Anti-Alérgico. Revestido por tecido de brim misto 67 % poliéster x 33 % algodão, com variação admitida de até 3 %, debruada nas arestas inferiores e superiores. O tecido deve apresentar tecelagem perfeita e isenta de nodosidades, fios corídos, falhas ou quaisquer outros defeitos. As costuras devem ser do tipo ponto fixo, reforçadas, a fim de evitar que se rompam com o uso constante. As costuras devem conter 3,5 pontos/cm, com tolerância de 0,5 ponto/cm, e utilizar linha mista com poliéster e algodão. O debrum utilizado nas arestas deve ser uma fita de 100% poliéster, na cor do revestimento do colchão. A cor do tecido deverá ser verde claro, azul claro, bege, cinza ou marrom claro. Tolerância: Nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 10 mm e, quanto à espessura, a variação de 5mm. A variação entre a densidade nominal da lâmina de espuma (D) e sua densidade real (DR) não pode exceder a 5%. O colchão, para sua perfeita identificação, deverá ter uma etiqueta afixada em caráter permanente e indelével em uma das faces e nesta devem constar, obrigatoriamente, informações sobre o fabricante, marca do produto, dimensões do colchão, densidade nominal, suporte de carga da espuma, data de fabricação, composição do tecido de revestimento, além de outras informações legais.	Vitaflex	Vitaly	R\$ 375,00	R\$ 22.500,00	R\$ 488,14	R\$ 29.288,40	23,18%	R\$ 113,14
Subtotal Adjudicado: R\$ 22.500,00											
Subtotal Orçado: R\$ 29.288,40											

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 22.500,00	R\$ 29.288,40	23,18%	6.788,40

Cabo Frio - Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2022

FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA
PREGOEIRO(A)

Francisco J. T. Silva
Pregoeiro
Matrícula: 830.384



Proc.
Fls.
Rubrica
17472/22
239
PA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Sec. Municipal da Direitos Humanos e Segurança, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Aquisição de colchões de espuma, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Direitos Humanos e Segurança.*

Fornecedor : VITAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - 09.174.668/0001-20

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	60,00	UNID	Colchão de solteiro Espuma 78x188x18cm Constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia, selada e certificada pelo INMETRO, com dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura com altura mínima de 0,17m, densidade nominal de no mínimo 33Kg/m³ (D-33) OU SUPERIOR. O Colchão deverá suportar o peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: Anti-Ácaro; Anti-Fungos; Anti-Alérgico. Revestido por tecido de brim misto 67 % poliéster x 33 % algodão, com variação admittida de até 3 %, debruada nas arestas inferiores e superiores. O tecido deve apresentar tecelagem perfeita e isenta de nodosidades, fios corridos, faltas ou qualquer outros defeitos. As costuras devem ser do tipo ponto fixo, reforçadas, a fim de evitar que se rompam com o uso constante. As costuras devem conter 3,5 pontos/cm, com tolerância de 0,5 ponto/cm, e utilizar linha mista com poliéster e algodão. O debrum utilizado nas arestas deve ser uma fita de 100% poliéster, na cor do revestimento do colchão. A cor do tecido deverá ser verde claro, azul claro, bege, cinza ou marrom claro. Tolerância: Nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 10 mm e, quanto à espessura, a variação de 5mm. A variação entre a densidade nominal da lâmina de espuma (D) e sua densidade real (DR) não pode exceder a 5%. O colchão, para sua perfeita identificação, deverá ter uma etiqueta afixada em caráter permanente e indelével em uma das faces e nesta devem constar, obrigatoriamente, informações sobre o fabricante, marca do produto, dimensões do colchão, densidade nominal, suporte de carga da espuma, data de fabricação, composição do tecido de revestimento, além de outras informações legais.	Vitaflex	Vitally	R\$ 375,00	R\$ 22.500,00	R\$ 488,14	R\$ 29.288,40	23,18	R\$ 6.788,40
Subtotal Adjudicado R\$ 22.500,00 Subtotal Orçado: R\$ 29.288,40 23,18% R\$ 6.788,40											

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 22.500,00	R\$ 29.288,40	23,18%	R\$ 6.788,40

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Cabo Frio-RJ , 19 de Julho de 2022

RUY SÉRGIO FRANÇA DE OLIVEIRA
Sec. Municipal de Direitos Humanos e Segurança